מקרא חשמל

	ארון חשמל
	גוף תאורה מדגם פאנל שקוע של גוש בהספק 30W תפוקה. 3300 לומן גוף תאורה מעוצב המחאים לכאורת משרדים, לובים, חללים פתוחים, מעברים ציבוריים וכדומה. או שו"ע
	גוף תאורה מדגם פנטאלייט 3100 שקוע – 3 מחונות שקוע של גוש בהספק 35W תפוקה 3750 לומן בעל מערכת אופטית יוקרתית המאפשרת נצילות מירבית תוך מניעת סינור בתוקן 08. מחאים לכאורת משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות וכדומה. בעל איטור ביקוד הגורמה בתמ"ד. או שו"ע
	ג"מ LED אינטגראלי ביינאר מוגן מים IP65 וסאז מאשיר ע"י אא"א בהספק 23W מתח 230V תפוקה 2200 לומן אורך 120 ס"מ בעל תקן ישראלי תוצרת פיליפס דגם נורדיין WATERPROOF מיובא ע"י NESS או שו"ע
	גוף תאורה DOWNLIGHT LED לתקרה שקועה בתקרת. אנטסטת מתאים לתקרה בחדרים ציבוריים, בתי מלון,בנוים, משרדים מסודרוגוים ומכתחות איכיות: IP20 / IP54 / IP65 בהתאם לרכישי הבנוי. יבואי שטיינל ריוד או שו"ע
	ג"מ LED זרקור הצפה מדגם TEMPO ,יבואי ריוד שטיינל או שו"ע בהספק של 400 וואט בעל גוון אור של 4000K תקני מהגג
	ג"מ חירום דוגרבקי לשילוט הכוונה 7 נורות LED כבן 3.6V/1.7AH יעודי לסוללות בעלות יתוך תקן ישראלי (ת"י 61347.2.7) בעל תו תקן ישראלי 20 תלה 2.22 180 דקות זמן האורה בחירום,בנים מוסמך מתחבת מכסה צבוע בכבו פרסקס מודבק מותקן אותיות 15 סמ כיתוב יציאה עם או ללא חץ הכוונה תר צדדי או דו צדדי שלוט בדוגמאות LED ELECTROLIGHT EL-616 או שו"ע
	גוף האורה חד תכליתי בעל תו תקן ישראלי 20 תלה 2.22 להתקנה תצוגנית עה"ט דגם Electrolight EL-603S /שקוע תורה דגם Electrolight EL-602 מכוסה LED בהספק 3W עם סוללה ליתיום 3V וכולה עמידות 3-90 דקות או שו"ע
	מפסק תהים יחיד, כפול או מתריף H=110
	טפסת ריכוז הרכבות (כתצוגים מוארים) כולל הפרדות פנימיות בין המעגלים H=110
	שקע 16A סוג ישראלי H=40 (אלא אם צוין אחרת)
	שקע 16A סוג ישראלי מוגן מים IP55 בפתח H=120 (אלא אם צוין אחרת)
	שקע כפול או שני שקעים כפולים 16A סוג ישראלי H=60 (אלא אם צוין אחרת)
	2 תלה תהים 16A בתרבנים מוגן מים בפתח IP55
	נטורת טלפון בצינור 20Ø ובכל 3 זוג H=120
	נטורת מחשב בצינור 25Ø ובכל CAT7 כפול מהנטורה עד לארון תשורת H=120
	תלה לזמזם מופיבל תהים מסוג B.S בצינור 25Ø–תוכלת H=230
	טפסאת שקעים עבור 6 מחוברים תהים או עלים הכולרת 2 שקעי RJ-45 בודדים מסוכנים CAT7. 4 שקעי תעצל ומסמרים בהתאם לעורר. הטפסא תוצרת ADA 17-0 או קטבן בגוון שרבוך ע"י האדריכל H=40
	טפסת גווים 4 מטם עבור פכל שליטה על מזגן H=150
	הארקה לציבור מים עם חוט נחושת 16 ממ"ר כולל שילוט
	הארקה לתקרה אנטסטית בחוט נחושת 10 כפם הארקות כולל שילוט
	דמטגל שפר 10W למערכת כריזה IP65 ברחוב 05 H=240 ,2-way 16Hz-200Hz
	זיז רוצא מסבעת הארקת יסוד ומחוך אביה ע"י ברזל מגוזמן 4/40 ס"מ כולל סיום בטפסא תהים בגובה 50 סמ מפיתות באותו מקום. עם שילוט הארקה
	גלאי עשן-אכזיר אופטי ירוק-מכסה את כל חחומי האגיר ממוגן-כתובתי
	דמטגל 15W בחוט טפסת תחודה דגאאטיבית כולל שאר H=230
	צופר מערכת איתי + נצנץ (2 יחידות כחוגת נפרדות) מוגן מים H=230
	כתפן מערכת איתי אש מסוג PULL STATION H=160
	נטורת הכנה למטרו הכולל ציגוג 25Ø וחוט משיכה מעל לתקרה אנטסטית ומחובר לעמדת מורה
	פאנל כבאים ראה פרט

פרט 1 עבור זיז הארקת יסוד יציאה



פרט 2
הארקת יסודות – דוגמה לביצוע כלונסאות.

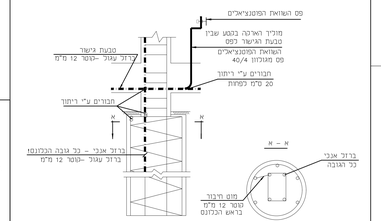

פרט 3.
אבטחת רציפות חשמלית של טבת גישור בחפר במבנה.

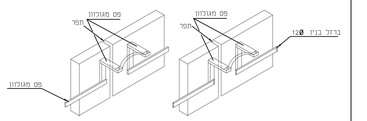



פרט 4.
חבור – רחוב להמשך רציפות.



כל הרחוכים – 5 ס"מ אוזר ועד 20 ס"מ

פרטים בעמדת רכזת גילוי אש:

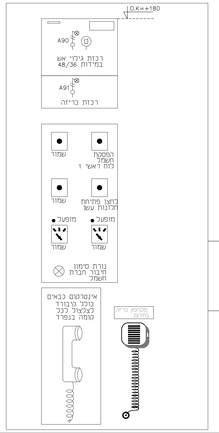

הערות:-
1. כל מפסק מפותים יהיה תכת מצבי אוטומט/הפעל/נתק.
2. מעל כל מפסק מפותים מותקנ נורת מיוד ; "מופעל".
3. מתחת לכל מפסק יתוקנ שלט תואם.
4. יש להתקנ נוריות מיוי למעוד מתח ההספקה

הערה: שלט זה יתוקנ בפאנל בבאים

זהירות – סכנה לחיי אדם – הפסקת הזינה מותרת רק ראש מבבת אישור מוגדם רפואי מוסמך

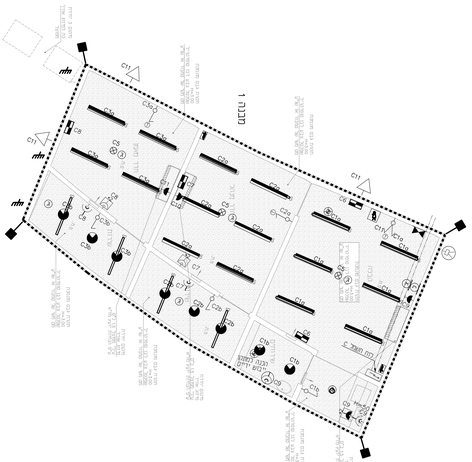

| עדכון מהדורה | | |