הערות:

1. סוג הבטון ב-30.דרגת חשיפה 3.
2. עובי כיסוי הבטון בכל הצדדים יהיה 5 ס"מ.
3. המילוי המבוקר בצד הכביש יבוצע לפני המילוי בגב הקיר.
4. אין לצקת ללא אישור המפקח.
5. תפרים ברוחב 2 ס"מ יבוצעו כל 5.0 מ'.

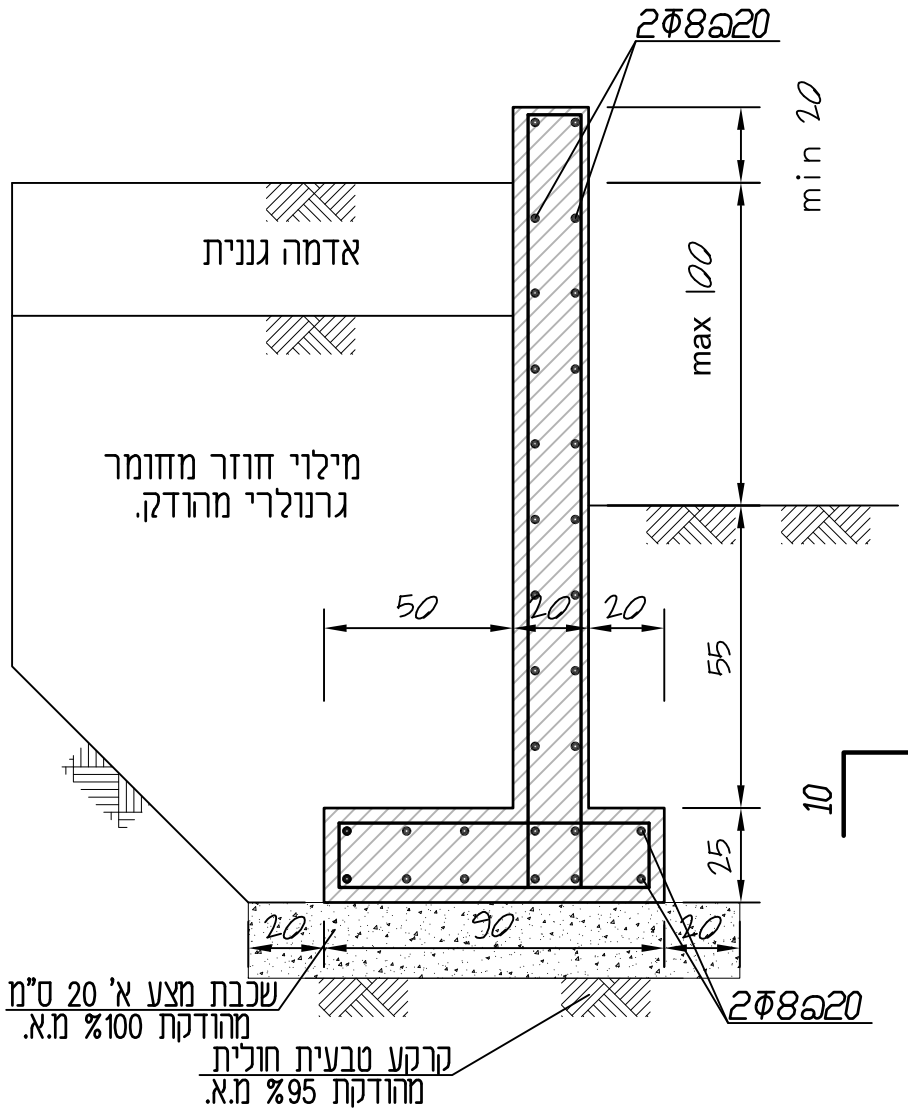

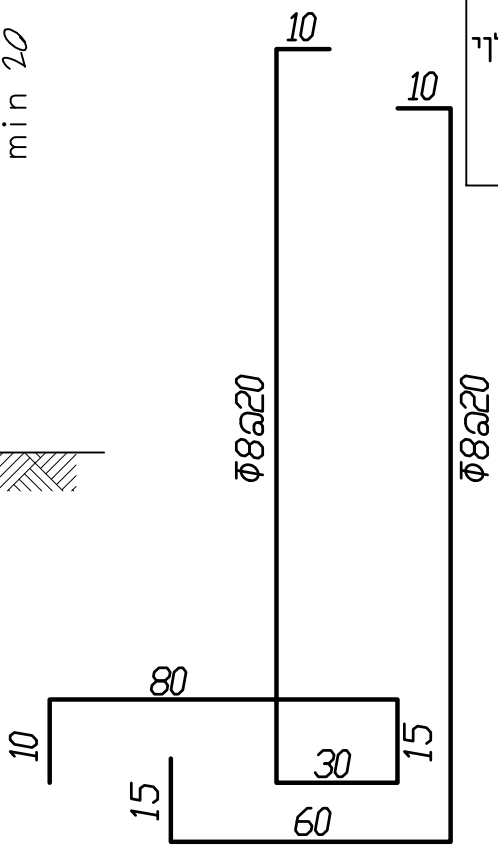

חתך קיר עד נקיון מתחם 10 שדרות

קנ"מ 1:20

יוסף אבו דוגוסט
מהנדס מבנים
ת.ד. 3578 באר-שבע
פקס: 1538-6650217, נייד: 050-4340067
Email: yosifha@netvision.net.il