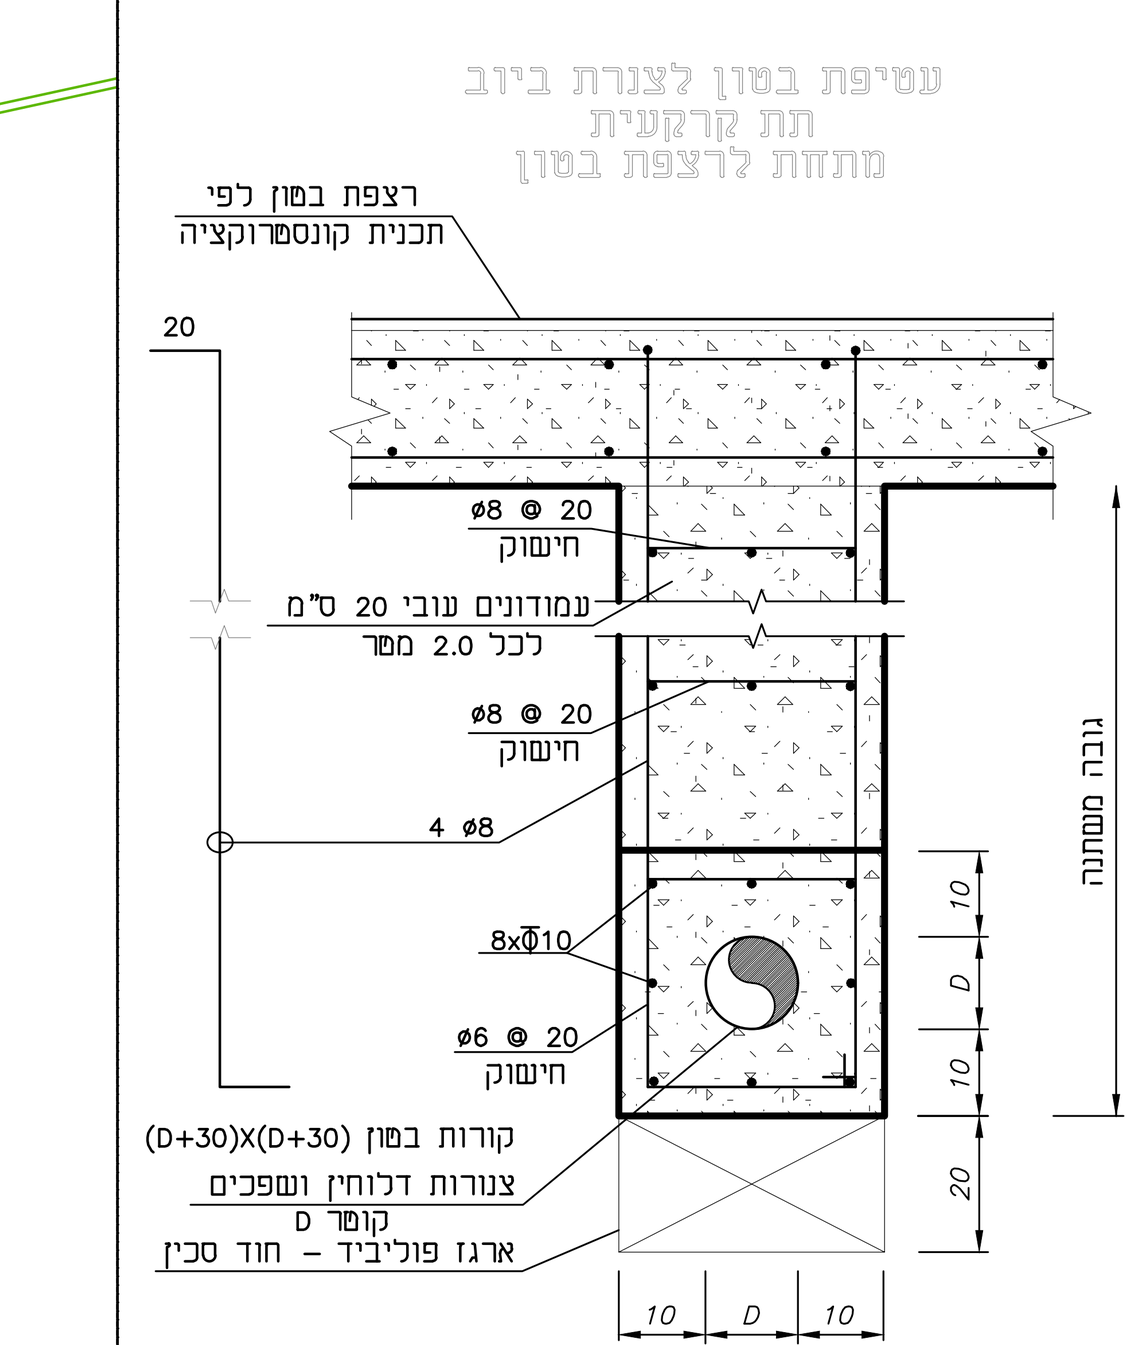

הערה : כל הצנורות המונחים מתחת לרצפת בטון יהיו
בעטיפת בטון עד ל-1.5מ' לפני התחברות לשוחה

מקרא

- קו ביוב
- מערכות שפכים – 110 מ"מ
- מערכות דלוחין במילוי רצפה – 50 מ"מ
- צנור אוויר בתיקרא אקוסטית – 110 מ"מ
- מערכות דלוחין בתיקרא אקוסטית – 50 מ"מ – 32 מ"מ
- ק.ב.נ – קופסה ביקורת נופלת
- ק.ב. – קופסה ביקורת
- מ.ר. 8"/4" – מחסום ריצפה "8*"4
- מ.ר. – מחסום ריצפה "4*"2
- ניקוז מיזוג אוויר

בדק	תאריך	שינוי

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום
בכל מקרה של ספק יש ליפנות אל משרד המתכנן

הנגב-תכנון מערכות
מים,ביוב ומתקני תברואה בע"מ

רח' יעקב אבינו 6/2,באר-שבע
ת.ד. – 4443 ב"ש 8414302
פקס: 08-6498530
טל: 08-6498565
E-mail:tomay@netvision.net.il

☐ לעיון ☐ למכרז
☒ לאישור ☐ לבצוע

המזמין
חברה כלכלית לפיתוח שדרות

עבודה
מרכז צעירים שדרות

תכנית
מערכות דלוחין ושפכים
קומת קרקע

1248-11-22

תכנן	מילה	בדק	תומא	ק.מ.	מהדורה
תאריך	07.09.22	אישר	תומא	1:50	