

⊗ מיקום ומידות השקעים בראש הפיר,
ערכי העומסים ומיקומם הגם אומדיניים בלבד.
ערכם הסופי יקבע ע"י חברת המעליות המבצעת.


⊗⊗ מיקום לוח פיקוד לפי יצרן המעליות בלבד.
במידה ולוח פיקוד לא יקומם במשקוף דלת הפיר,
רוחבו יהיה 150-450 מ"מ, עומקו כ-200 מ"מ, גובהו כ-2000 מ"מ.

- קירות פיר המעלית בנויים מבטון

נתונים למתכנן החשמל:

- קו הונה מזלוח צבורי לארון פיקוד בתחנה העליונה בהתאם להספקי המעלית.
- מוליץ האלקה 10 ממ"ר לבור הפיר
- מעגל ארון פיקוד גוף תאורה 2000 לוקס עם מפסק ותאורת חרום
- ליד הארון מתקן פק"ש עם ידית אדומה ונעילה.
- לחצן חדר מדרגות יקומם עד 1 מ' מדלת המעלית בכול הקומות.

טבלת עומסים		
F 1	771	N
F 2	1453	N
F 3	19100	N
F 4	26200	N
F 5	37900	N
F 6	10500	N
F 7	10500	N
F 8	41400	N

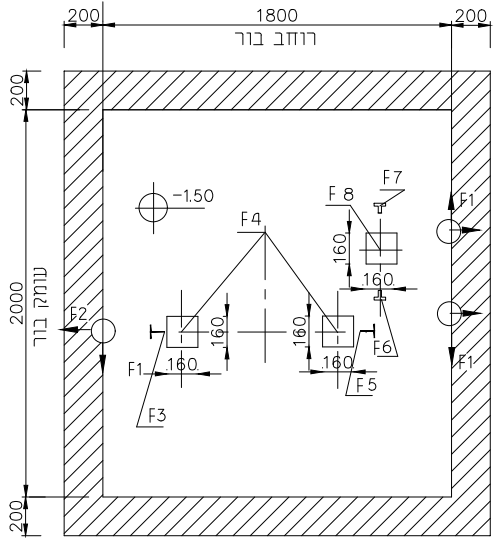


ערכי העומסים ומיקומם הגם אומדיניים בלבד.
ערכם הסופי יקבע ע"י חברת המעליות המבצעת.

בור מעלית
תכנית בנייה




מידות חזיתות הפיר הן לתצוגה בלבד.
המידות הסופיות יקבעו ע"י חברת המעליות.

פיר מעלית -קומה עליונה
תכנית בנייה

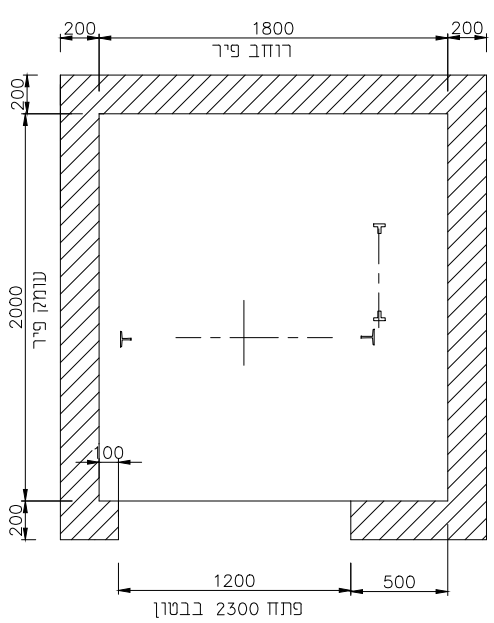

מידות חזיתות הפיר הן לתצוגה בלבד.
המידות הסופיות יקבעו ע"י חברת המעליות.

פיר מעלית - קומות תחתונה
תכנית בנייה

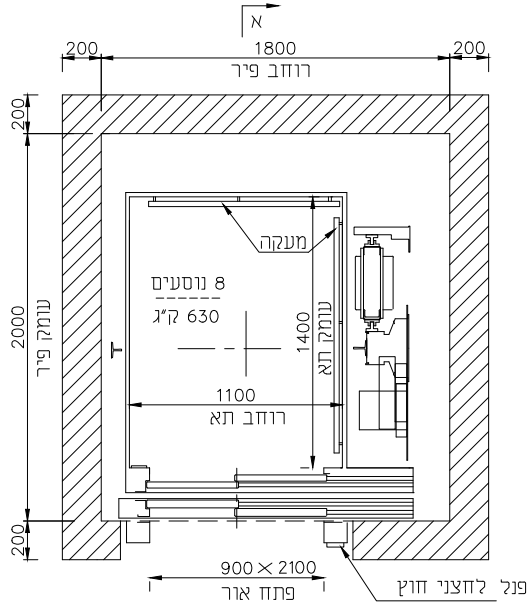

פיר ותא מעלית
תכנית כללית
1 : 20


נתוני מעלית	
נוסעים:	8
גובה הרמה: כ- 3,55 מ'	
תחנות:	2
פתח דלת: 900×2100	
מדרגות: 1,0 מ/ש	דלתות: אוטומטיות
עומס:	630 ק"ג
חשמלות:	400 וולט, 50 הרץ

⊗ יותקנו בתקרת הפיר או בקורה
כ- 3-4 ווי תליה
לעומס כ-2000 ק"ג כ"א
לפי גודל הציוד,
המיקום יהיה ע"פ תכנית מאושרת
של הקבלן (ספק המעלית).

באחריות קבלן הבניה
לספק קורות בתקרת הפיר
לגובה מכסימלי 4400 מ"מ.



יש לדאוג
לפתח לשחרור עשן
ואיוורור הפיר
בשטח 0.9 מ"ר סה"כ
בחלק העליון של הפיר.
(שטח 0.3 מ"ר נטו עבור
כניסת אוויר צד)
מוגן בפני כניסת ציפורים
ומי גשם-לפי התקן
מיקום לפי אדריכל

מיקום לוח פיקוד,
כבל חשמל (הונה ללוח פיקוד),
כבל סלפון וכבל תקשורת.
במפלס 3.55
לוח פיקוד יקומם 20 ס"מ
מעל לפני ריצוף
באחריות הספק


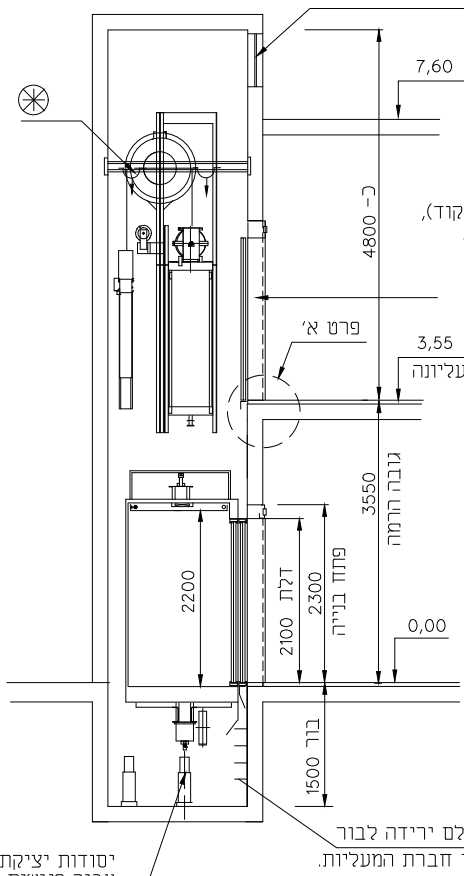


אין לאפשר מעבר אדם מתחת לפיר


חותך א-א
1 : 50

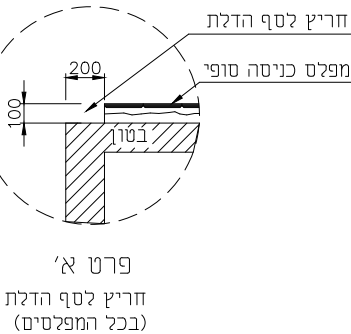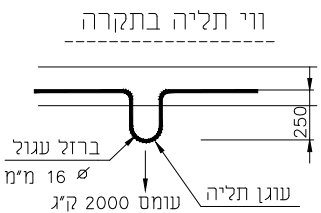


עומסים על הפסים

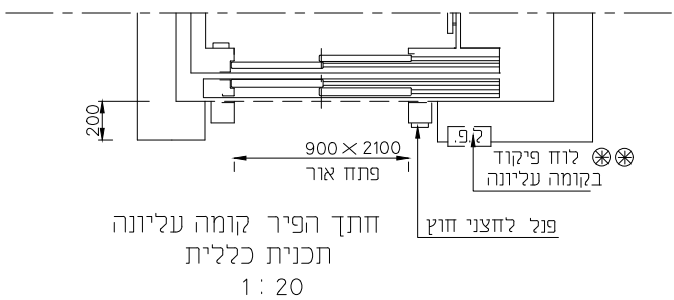


חותך הפיר קומה עליונה
תכנית כללית
1 : 20

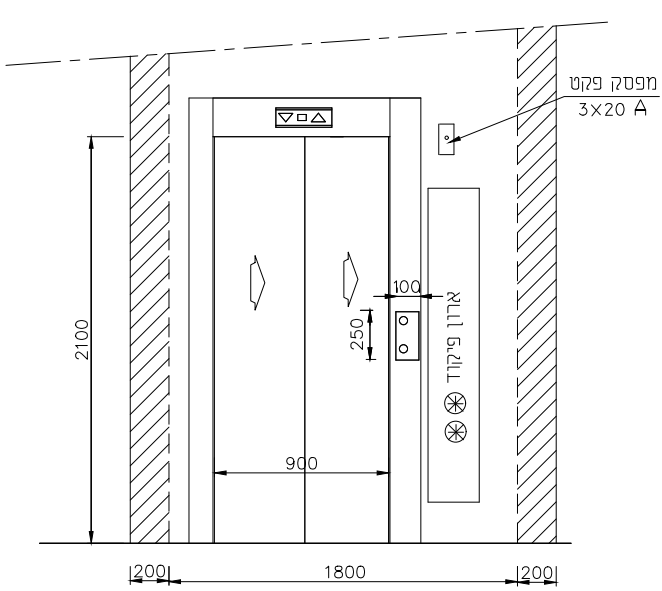

מבט על חזית -קומה עליונה
תכנית כללית
1 : 20

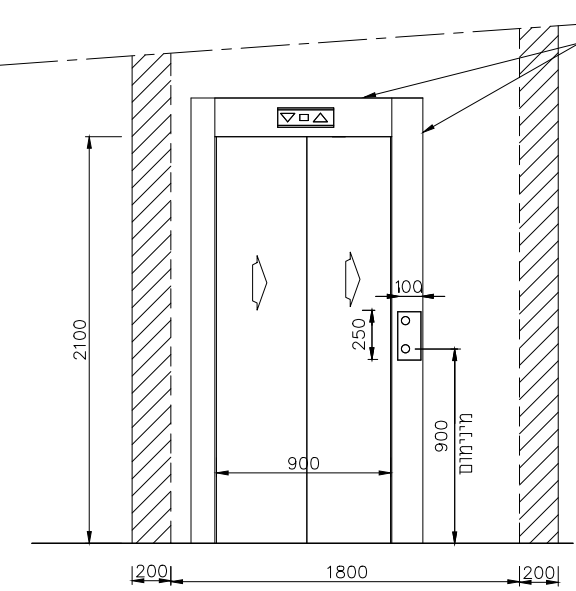


מבט על חזית -קומות תחתונה
תכנית כללית
1 : 20

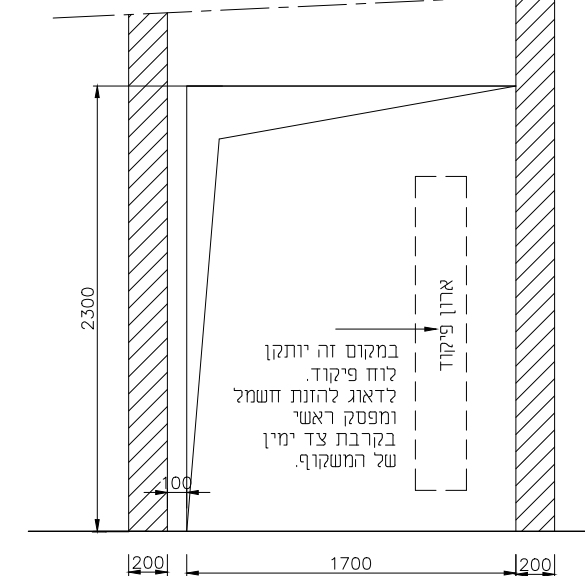

מידות חזיתות הפיר הן לתצוגה בלבד.
המידות הסופיות יקבעו ע"י חברת המעליות.

קומה עליונה
תכנית בנייה
1 : 20

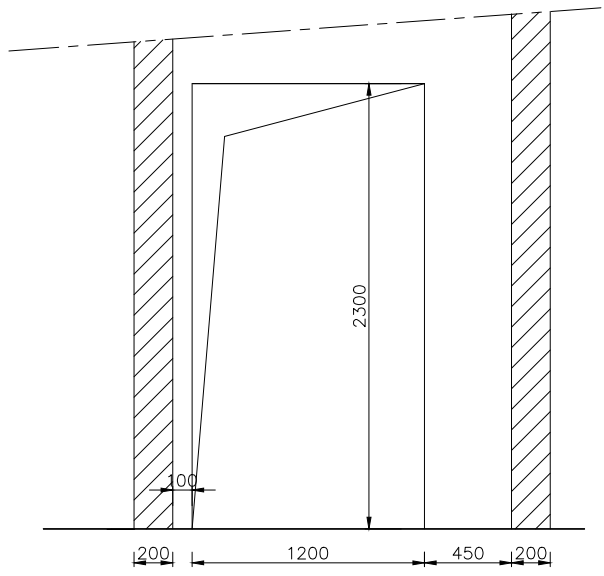

מידות חזיתות הפיר הן לתצוגה בלבד.
המידות הסופיות יקבעו ע"י חברת המעליות.

מבט על חזית - קומות תחתונה
תכנית בנייה
1 : 20

יש לבטן קופסאות מראי קומות ולחצים ע"פ הנחית חב' המעליות.

יש לבטן קופסאות מראי קומות ולחצים ע"פ הנחית חב' המעליות.

מס'	מרות העדכון	תאריך

שם פרוייקט

גני ילדים
בורוכוב
מגרש 201 שדרות

שם תכנית

מעלית נוסעים חשמליות MRL
תכנית כללית ובנייה

מס' פרוייקט	מס' תכנית
7720	7720-1

קני"מ	1:50	1:20

לעיון	למכרז	לביצוע

	⊗	○

מהדורה	תאריך	שרטט	אישר
5	25.12.2022	סופיה	לברוב

לברוב הנדסת מעליות
תכנון מעליות ודרגנועים

טל : 052-4747272
מייל: L.SDFI@WALLA.CO.IL

LAVROV

Elevators Engineering
mail: L.SDFI@WALLA.CO.IL
+972-524747272

המבצע אחראי לבדיקת התכנית ולתאמתן במקום.
על המבצע כבדוק כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה
עליו להודיע למחבר, אין לקבוע מידות ע"פ מדידה בשרטוט

כל תכנון והאינפורמציה המצויה בשרטוט זה רונה רכושנו
הפרטי וחל איסור על העתקתה או העברתה לנוף שלישי
ללא אישורנו המפורש